



# Niederspannungs-Schaltgerätekombination

## Kurzschlussfestigkeit des Schutzleiters nach EN 61439- 1: 2011, 10.5.3

Referenzkonstruktionen bei Kurzschluss-Strömen > 10kA

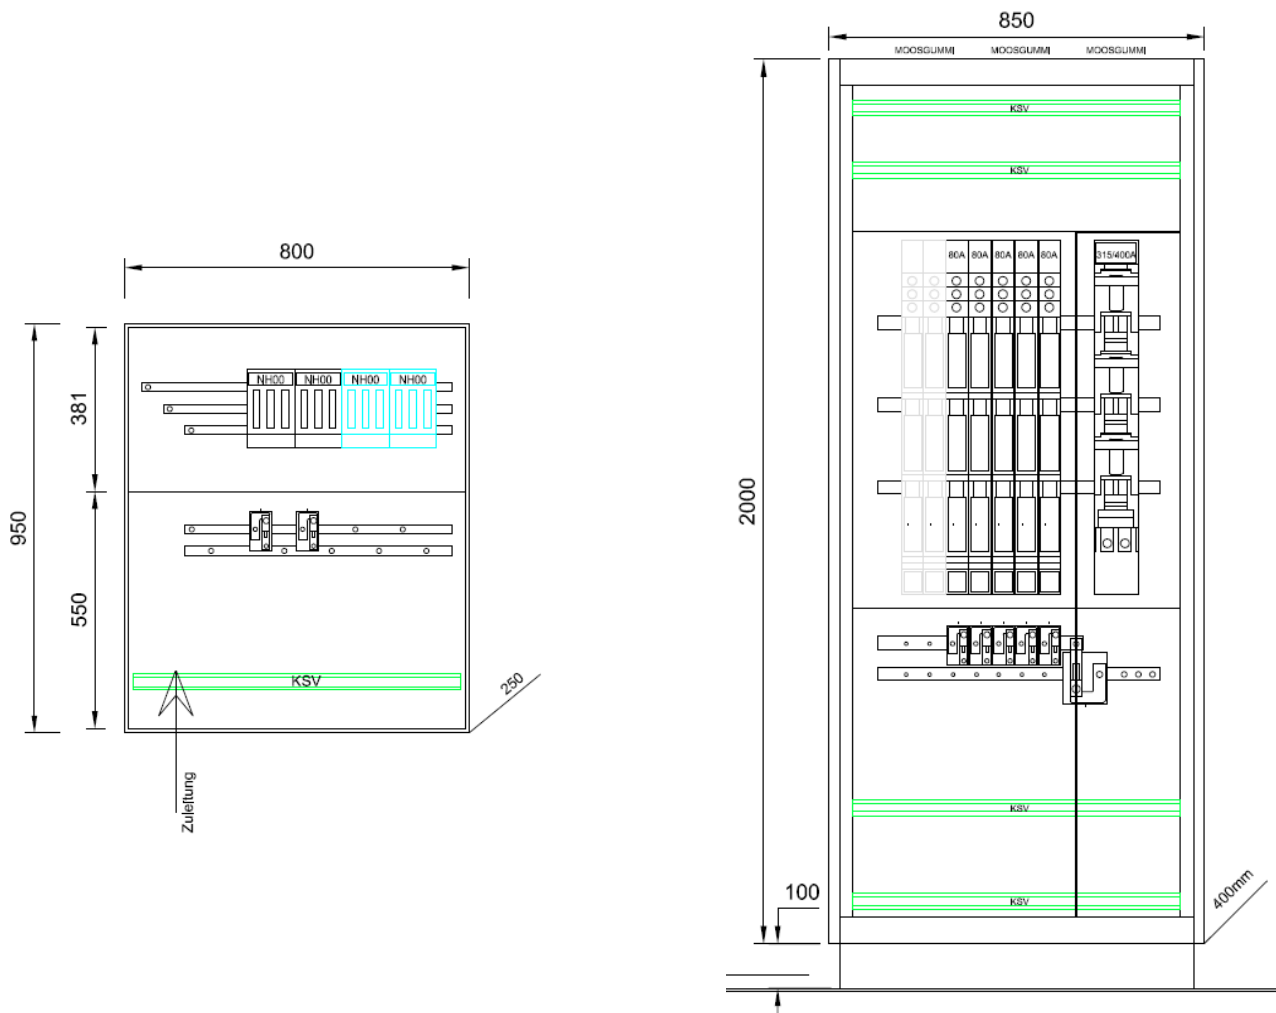

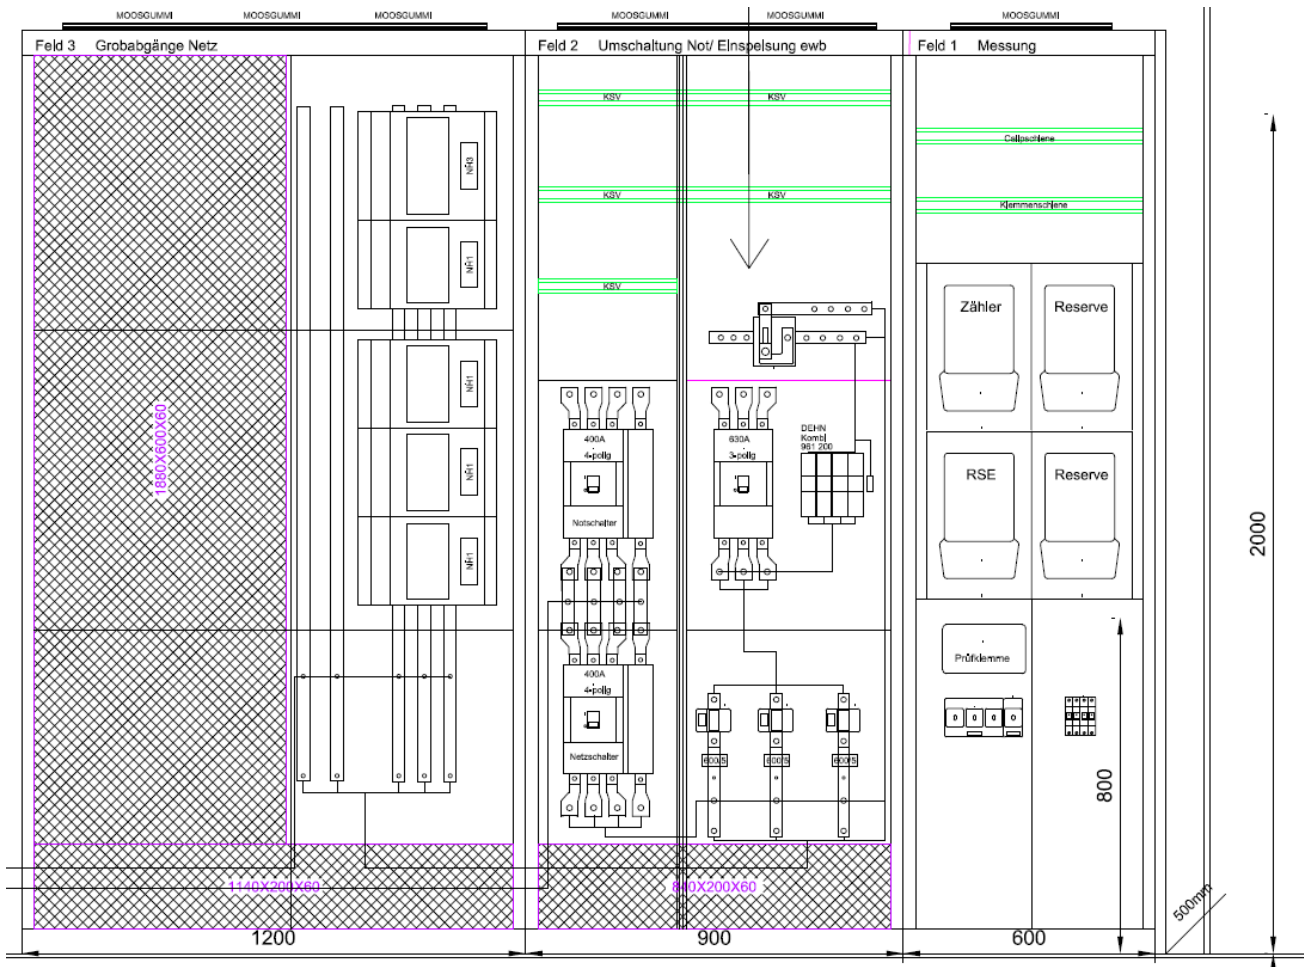

Hersteller  
Datum

Bieri Elektrotechnik AG  
19.03.2019

Ort

Uetendorf

Firmenstempel



**Bieri Elektrotechnik AG**  
 Altelsweg 12, 3661 Uetendorf  
 Telefon +41 33 222 00 60, Telefax +41 33 222 00 62  
 www.bieri-elektrotechnik.ch, info@bieri-elektrotechnik.ch

Visum Normenkomitee BEAG EN 61439

*[Handwritten signatures]*  
 Michael Jahn